
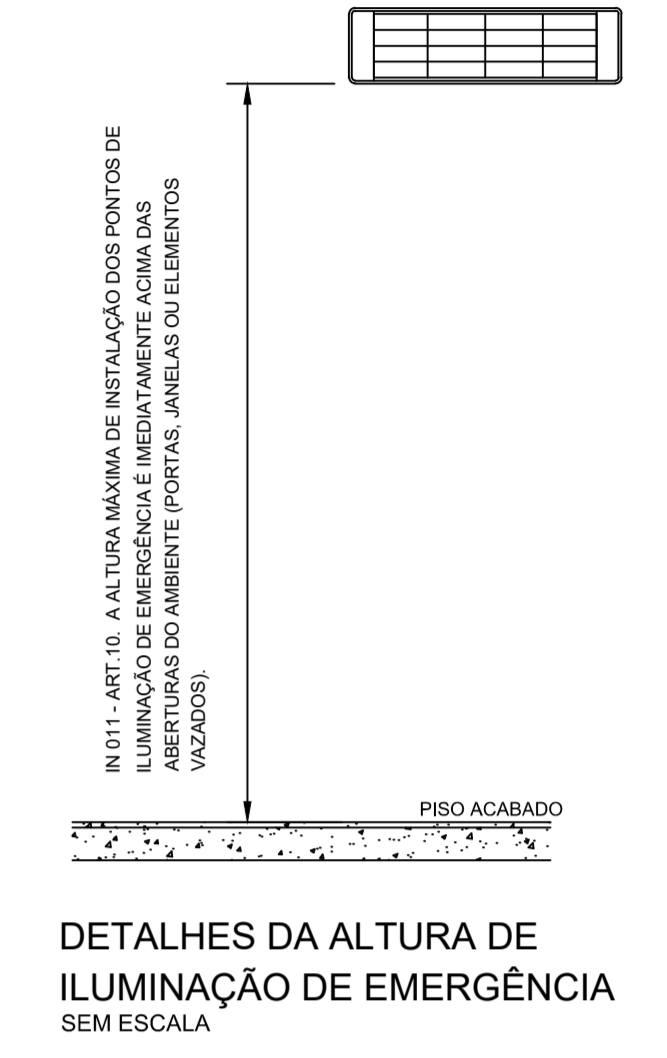
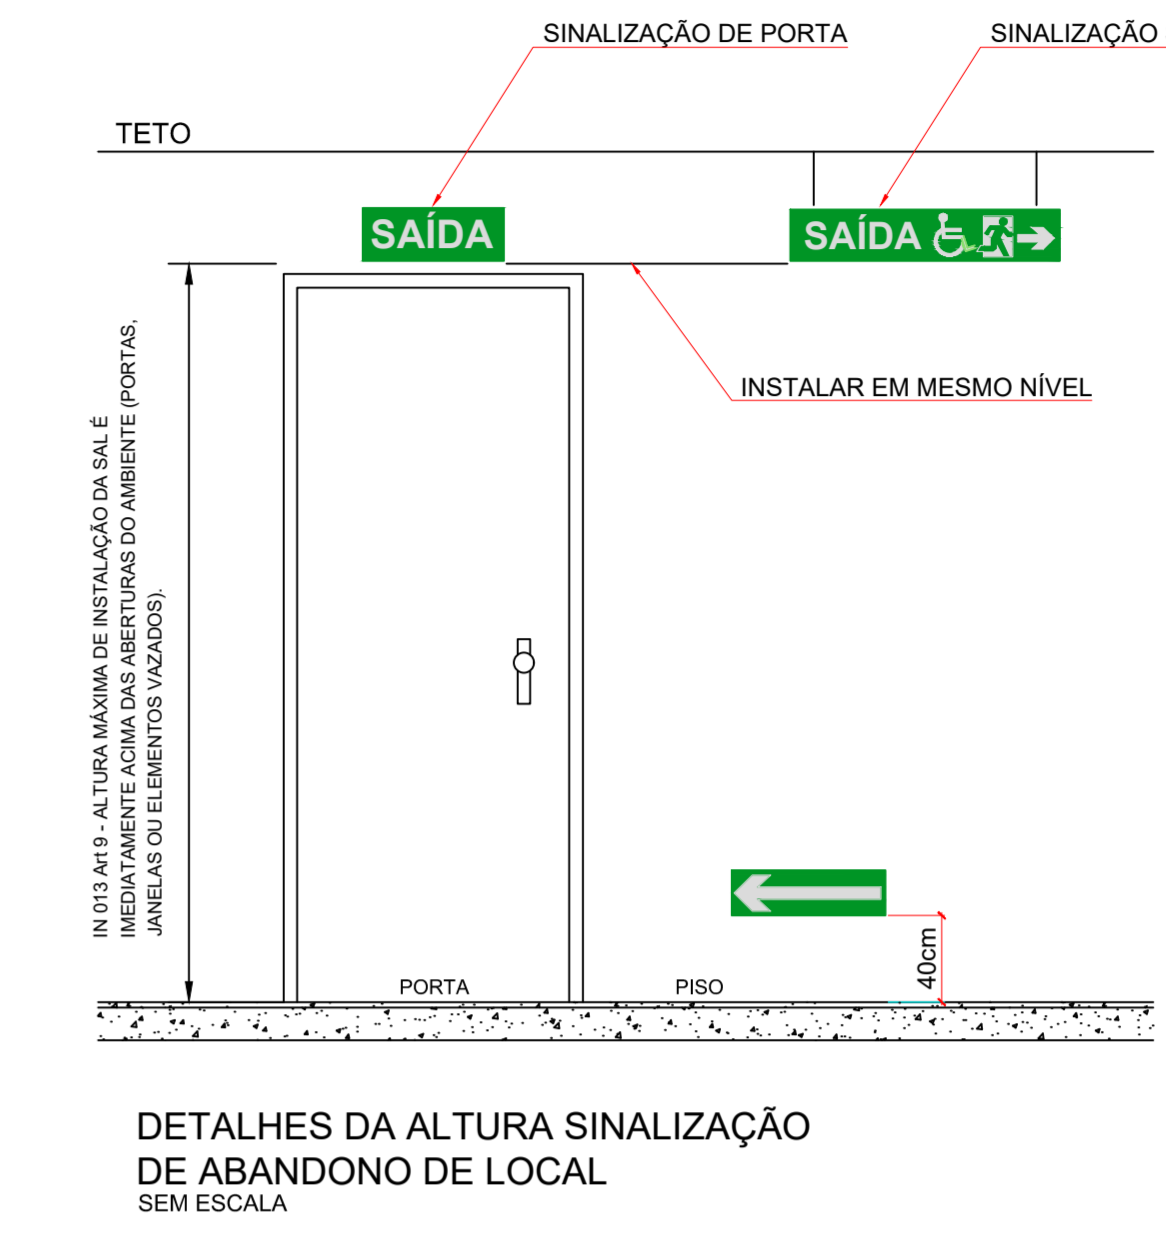


PLANTA BAIXA
esc - 1/75 unidade centímetros
Área=888,23m²

LEGENDA DE INSTALAÇÕES	
	EXTINTOR QUÍMICO ABC - 6kg
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO POTÊNCIA MÍNIMA 5 lux, AUTÔNOMA 2horas, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=2,20m
	SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL. TAMANHO 25x16cm - PLACA FOTOLUMINESCENTE, ACIMA DA PORTA ALTURA DE INSTALAÇÃO H=2,20m
	SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA. DE TAMANHO 45x16cm - PLACA FOTOLUMINESCENTE, SUSPensa ALTURA DE INSTALAÇÃO H=2,20m
	SINALIZAÇÃO CONTÍNUA PARA ABANDONO DE LOCAL COM SETAS FOTOLUMINESCENTES INDICANDO O SENTIDO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA HORIZONTAL. DE TAMANHO 20x7cm - ALTURA DE INSTALAÇÃO H=0,40m

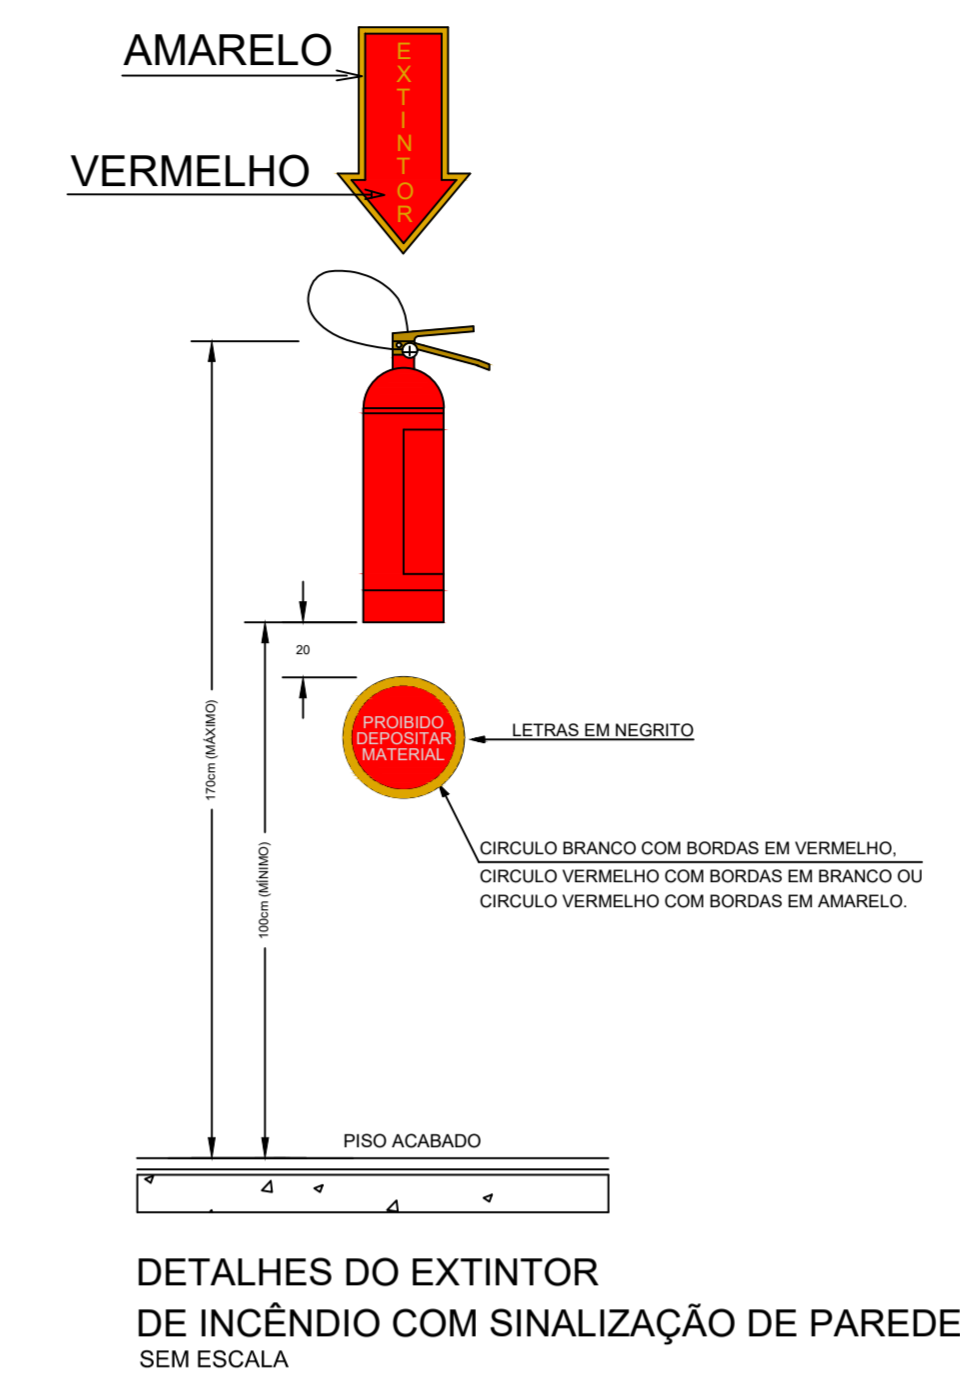

APROVAÇÃO PREFEITURA		APROVAÇÃO BOMBEIROS	
		HOSPITAL E AMBULATÓRIO ENERGIÇO RUA JOSÉ JACINTO RAMUNDO, BAIRRO NOVO, MONTE CASTELO - SC. PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO PROJETO: PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO	
AUTOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº DAIR KACZMAREK CREA/SC: 122404-S		ASSINATURA _____ Responsável Técnico	
DISCRIMINAÇÃO PLANTA BAIXA, LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES, SINALIZAÇÃO DE ABANDONO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		Nº DA PRANCHETA 01	
ESCALA INDICADA	DATA 05/01/2022	DESENHO DAIR KACZMAREK	